


FLIESS Steuerungen

KS1611-060207PX, PLZ-Raum D-49599, Rev.: 0507

Komfortable Solar-Heizungsanlage mit

- 2 Mischer / Radiatoren-Heizkreise mit Zentralspeichersystem
- solare Wärmepumpe und Zusatz-(Elektro-)Heizung
- 2 kombinierte Solaranlagen (z.B. Ost-West)
- Wärmemengenzähler Solar
- Festbrennstoffkessel / Kamin
- Datenlogging / PC-Datenauswertung

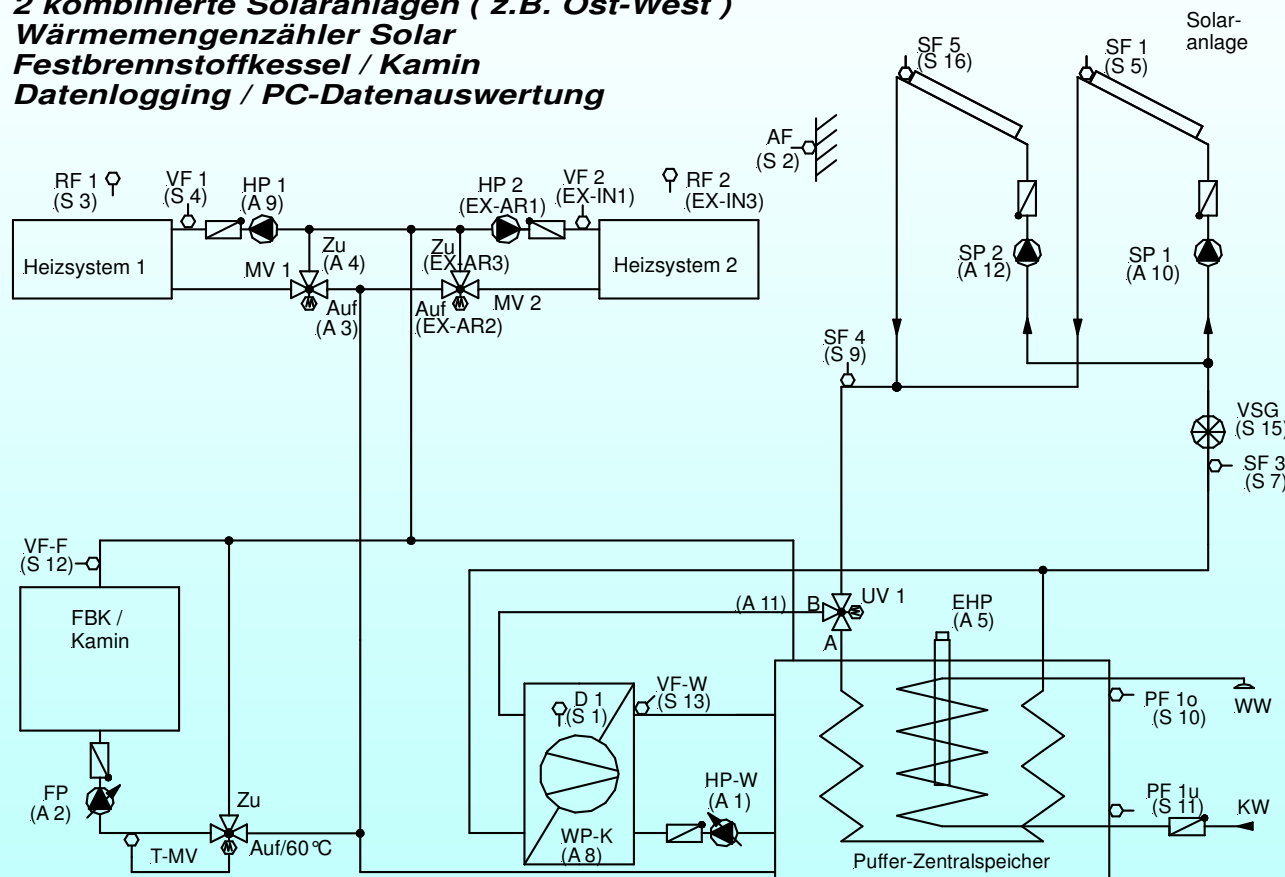

- AF - Außentemperatur-Fühler
- D1 - Betrieb Wärmepumpe O.K.
- PF 1o - Tempfühler Puffer 1 oben
- PF 1u - Tempfühler-Puffer 1 unten
- RF 1 - Raumtemperatur-Fühler Heizsystem 1
- RF 2 - Raumtemperatur-Fühler Heizsystem 2
- SF 1 - Solarkollektor 1-Temperatur-Fühler
- SF 3 - Solarrücklauf-Temperatur-Fühler
- SF 4 - Solarvorlauf-Temperatur-Fühler
- SF 5 - Solarkollektor 2-Temperatur-Fühler
- VF 1 - Vorlauftemperatur-Fühler Heizsystem 1
- VF 2 - Vorlauftemperatur-Fühler Heizsystem 2
- VF-F - Vorlauftemperatur-Fühler FBK-Heizung
- VF-W - Vorlauftemperatur-Fühler WP-Heizung
- VSG - Volumenstromgeber des Wärmemengenzählers (WMZ)

- EHP - Elektroheizpatrone / Zusatz-Heizung
- FP - Ladepumpe Feststoffkessel / Kamin
- HP 1 - Pumpe Heizsystem 1
- HP 2 - Pumpe Heizsystem 2
- HP-W - Ladepumpe WP-Heizung
- MV 1 - Mischventil Heizsystem 1
- MV 2 - Mischventil Heizsystem 2
- SP 1 - Pumpe Solaranlage 1
- SP 2 - Pumpe Solaranlage 2
- T-MV - thermostatisches Mischventil
- UV 1 - Dreiwege-Umschalt-Kugelventil 1
- WP-K - Kompressor Wärmepumpe

(S XX) - Eingangsklemme Steuerung KS1611

(A XX) - Ausgangsklemme Steuerung KS1611(Schließer)

(EX-ARX) - Relaisausgang externe CAN-I / O - Baugruppe (Schließer)

(EX-INX) - Eingang externe CAN-I / O - Baugruppe